




COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA - 2016

Microzonazione Sismica di Livello 3 del Comune di Camporotondo di Fiastrone ai sensi dell'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 24 registrata il 15 maggio 2017 al n. 1065

MICROZONAZIONE SISMICA Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica Scala 1: 5.000

Regione Marche
Comune di Camporotondo di Fiastrone

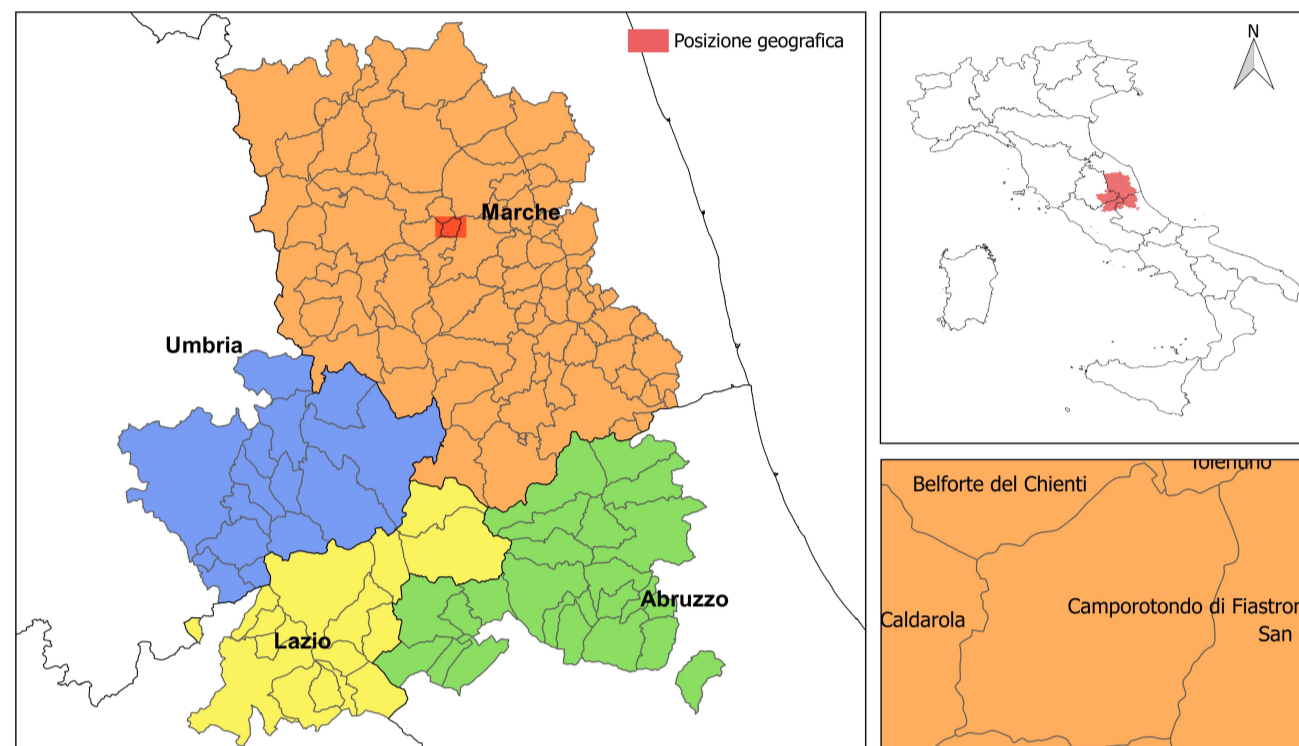

Soggetto realizzatore
ATP
Dott. Silvia Paggi
Dott. Eugenio Pistolesi
Dott. Dimitri Mazza
Dott. Angelo Curatolo
Ing. Roberto Di Girolamo

Data e revisione
Gennaio 2018



Legenda

Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali

- Zona 2001**
Substrato geologico non sismico (ALS).
- Zona 2002**
Ghiaie sabbiose (GWtf) su limi argillosi e sabbiosi (MLtf), su substrato geologico (ALS).
- Zona 2003**
Limi argillosi e sabbiosi (MLtf-ca), su substrato geologico (ALS).
- Zona 2004**
Limi argillosi e sabbiosi (MLec), su substrato geologico (ALS).
- Zona 2005**
Sabbie e sabbie limose (SMtf), su substrato geologico (ALS).
- Zona 2006**
Ghiaie sabbiose (GWtf), su substrato geologico (ALS).

Zone di attenzione per instabilità amplificazioni locali

- ZA fr** - Zona di attenzione per instabilità di versante
- Zona 30122001
- Zona 30122002
- Zona 30122003
- Zona 30122004
- Zona 30122005
- Zona 30122006

Punti di misura di rumore ambientale

- HVSR - misura di microtremore a stazione singola

Forme di superficie e sepolte

- Conoide alluvionale
- Area con cavità sepolta
- Orlo di scarpata morfologica naturale o artificiale (10-20 m)
- Orlo di scarpata morfologica naturale o artificiale (> 20 m)
- Orlo di terrazzo fluviale (10-20m)

Località MS3

