



COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA - 2016

Microzonazione Sismica di Livello 3 del Comune di Camporotondo di Fiastrone ai sensi dell'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 24 registrata il 15 maggio 2017 al n. 1065


MICROZONAZIONE SISMICA Carta di microzonazione sismica

FA 0.4-0.8 s

Scala 1: 5.000

Regione Marche

Comune di Camporotondo di Fiastrone

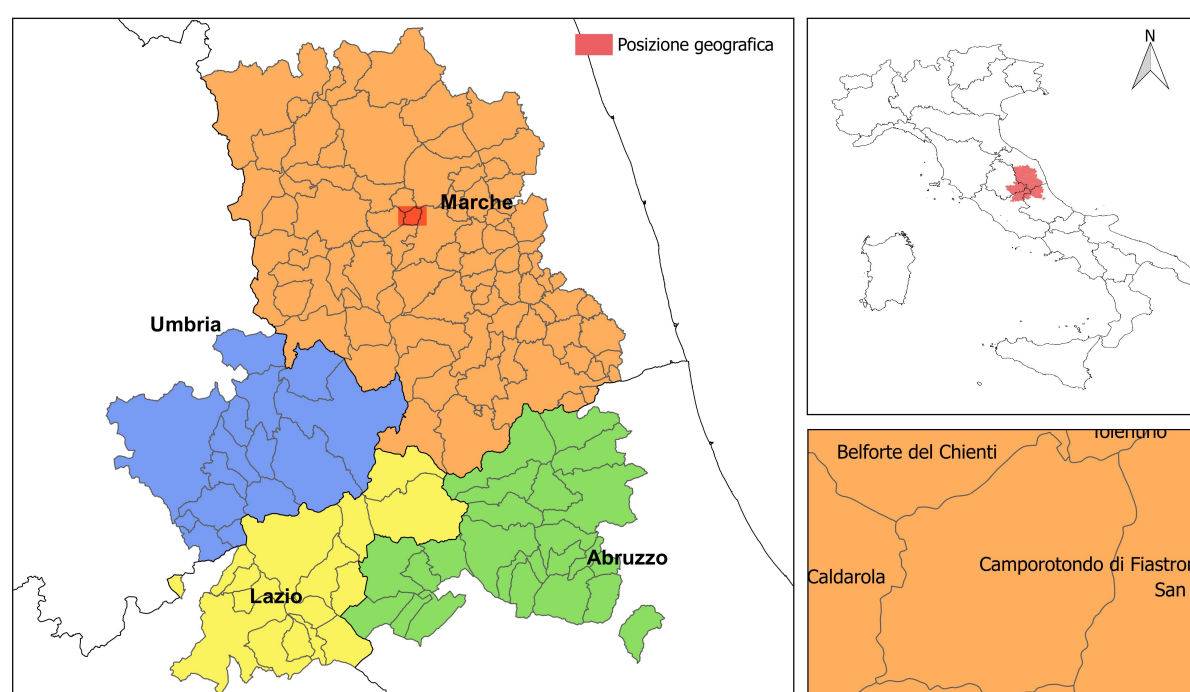


Soggetto realizzatore
ATP
Geol. Silvia Paggi
Geol. Eugenio Pistolesi
Geol. Dimitri Mazza
Geol. Angelo Curatolo
Ing. Roberto Di Girolamo

Data e revisione
Gennaio 2018



Legenda

- ZA fr - Zona di attenzione per instabilità di versante
- Zona stabile suscettibile di amplificazioni locali (FA = 1.3 - 1.4)
- Zona stabile suscettibile di amplificazioni locali (FA = 1.5 - 1.6)
- Zona stabile suscettibile di amplificazioni locali (FA = 1.7 - 1.8)



Limite aree microzonazione sismica di livello 3

